




Légende

Teneurs exprimées en µg/m³

- air intérieur
- air extérieur
- air des sols

Concentrations entre () :
prélèvement par pompage
en doublon


*Campagne entre () : rappel
résultats campagne
septembre 2017*

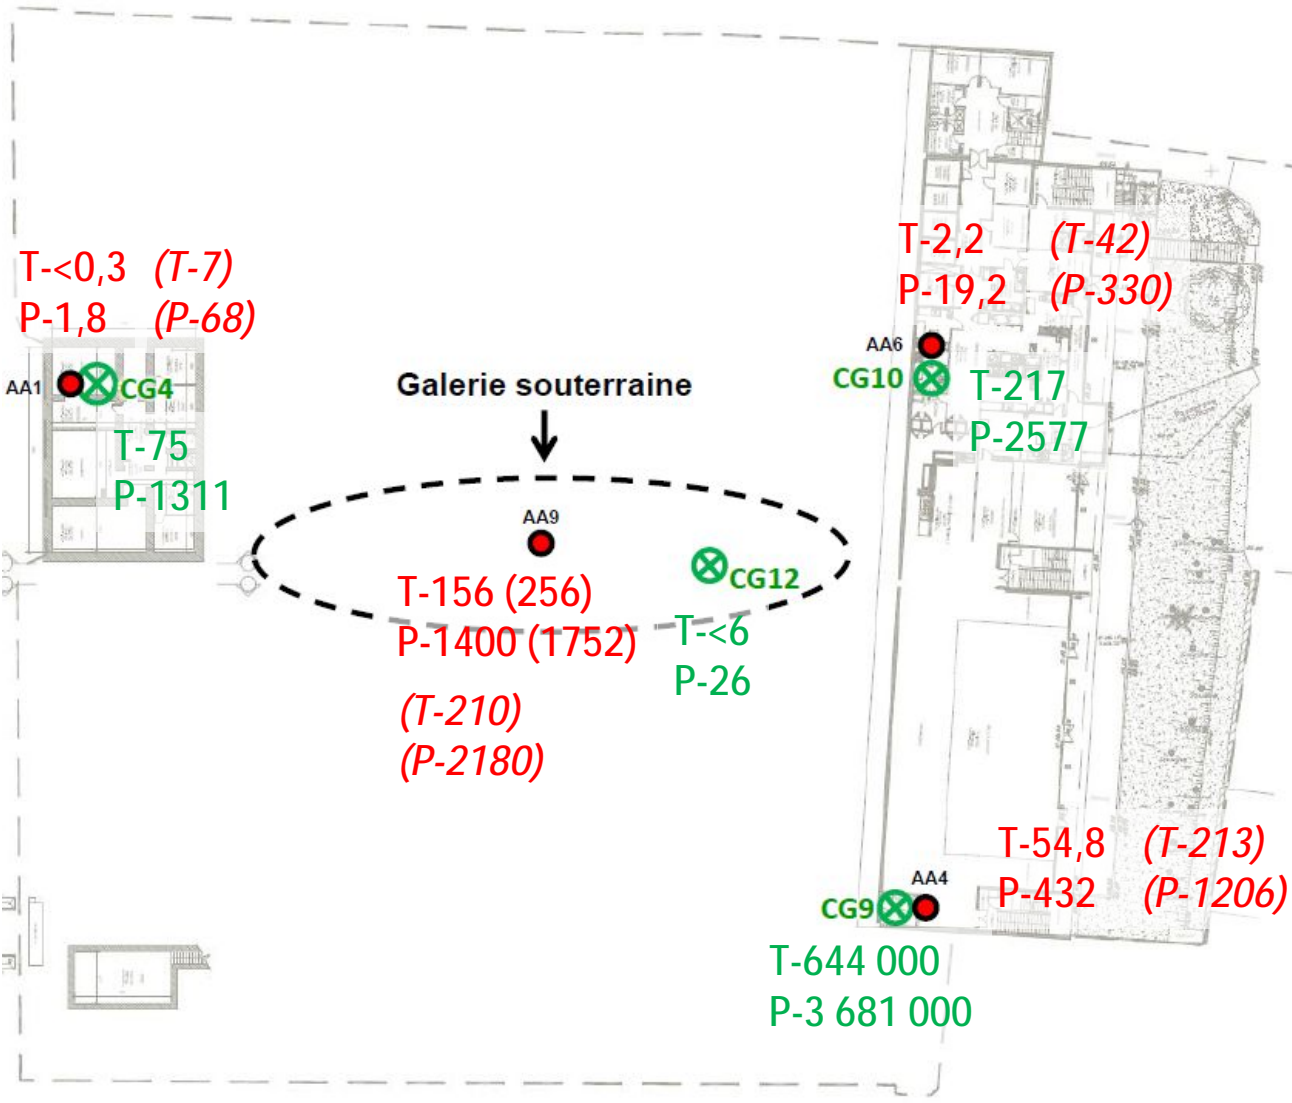

Date : 09/11/2017

Plan d'implantation des prélèvements d'air (R-1 + RDJ)

Collège

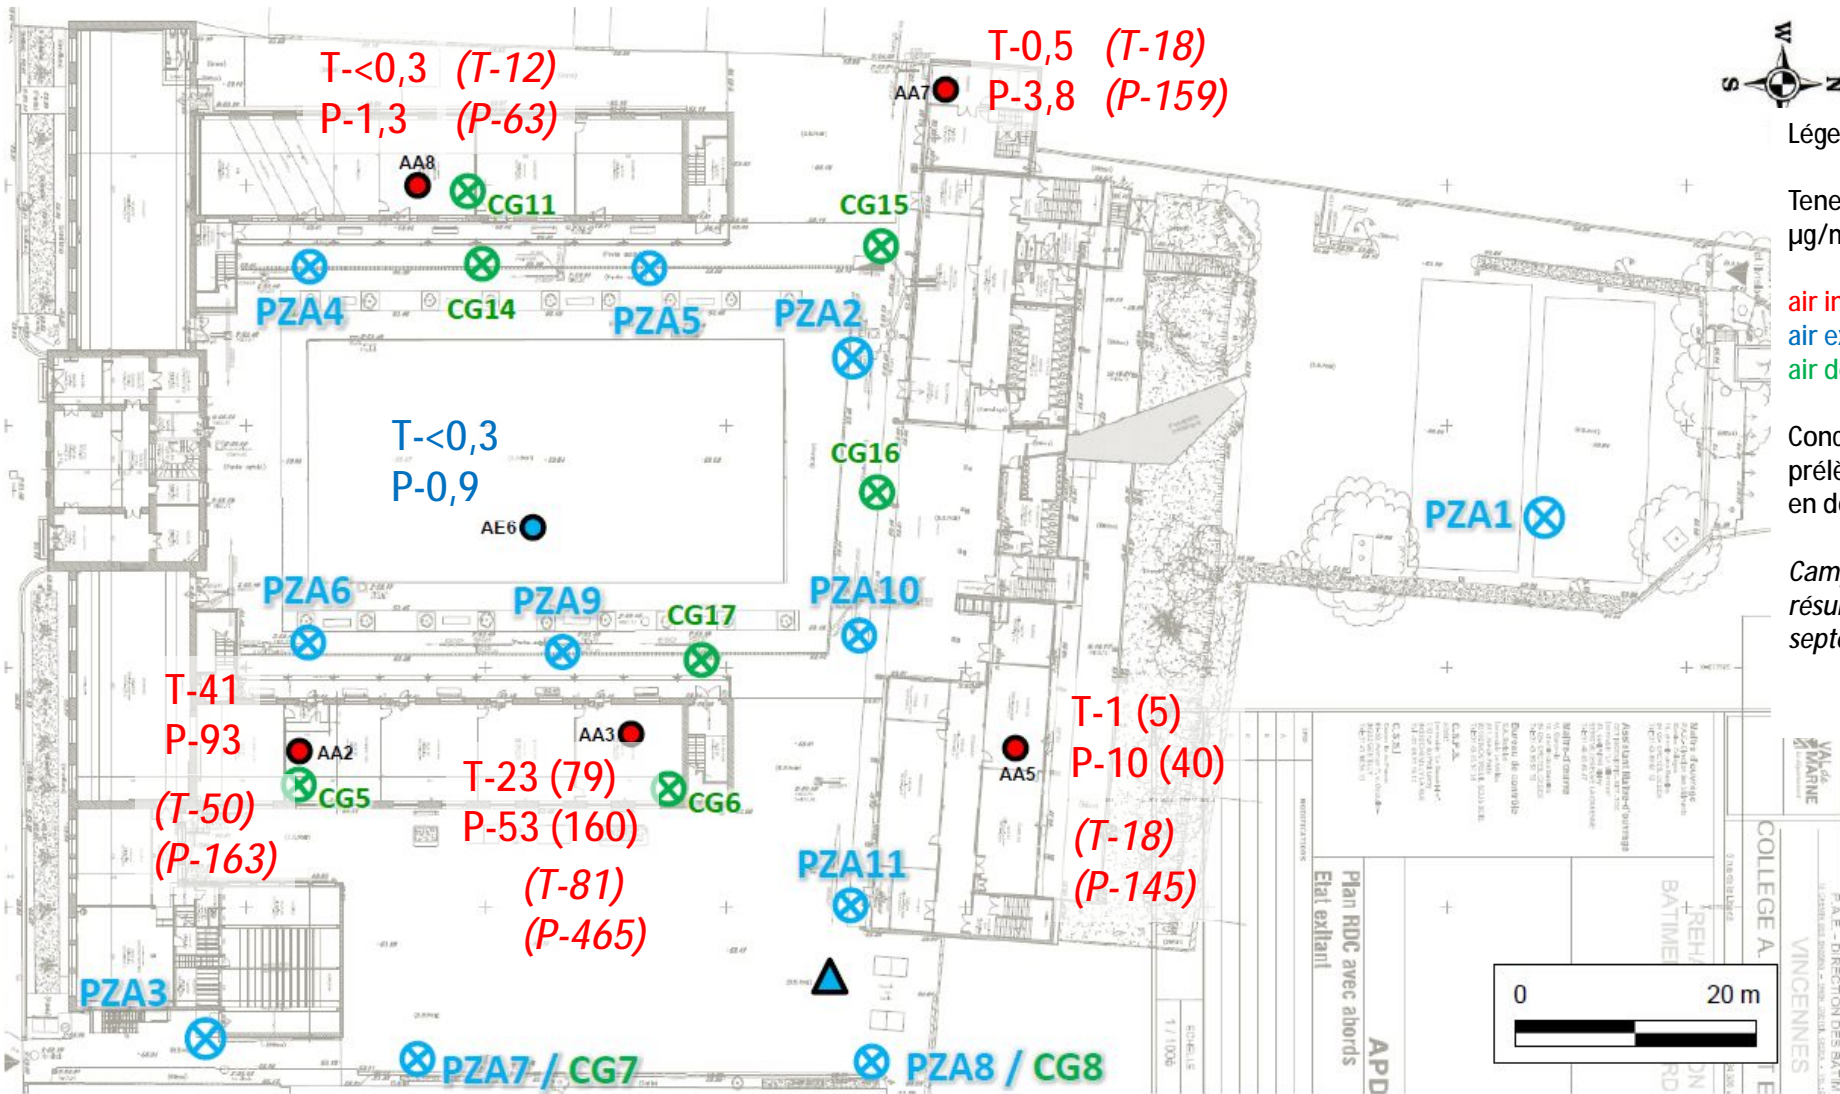


Légende

Teneurs exprimées en µg/m³

- air intérieur
- air extérieur
- air des sols

Concentrations entre () :
prélèvement par pompage
en doublon

Campagne entre () : rappel
résultats campagne
septembre 2017

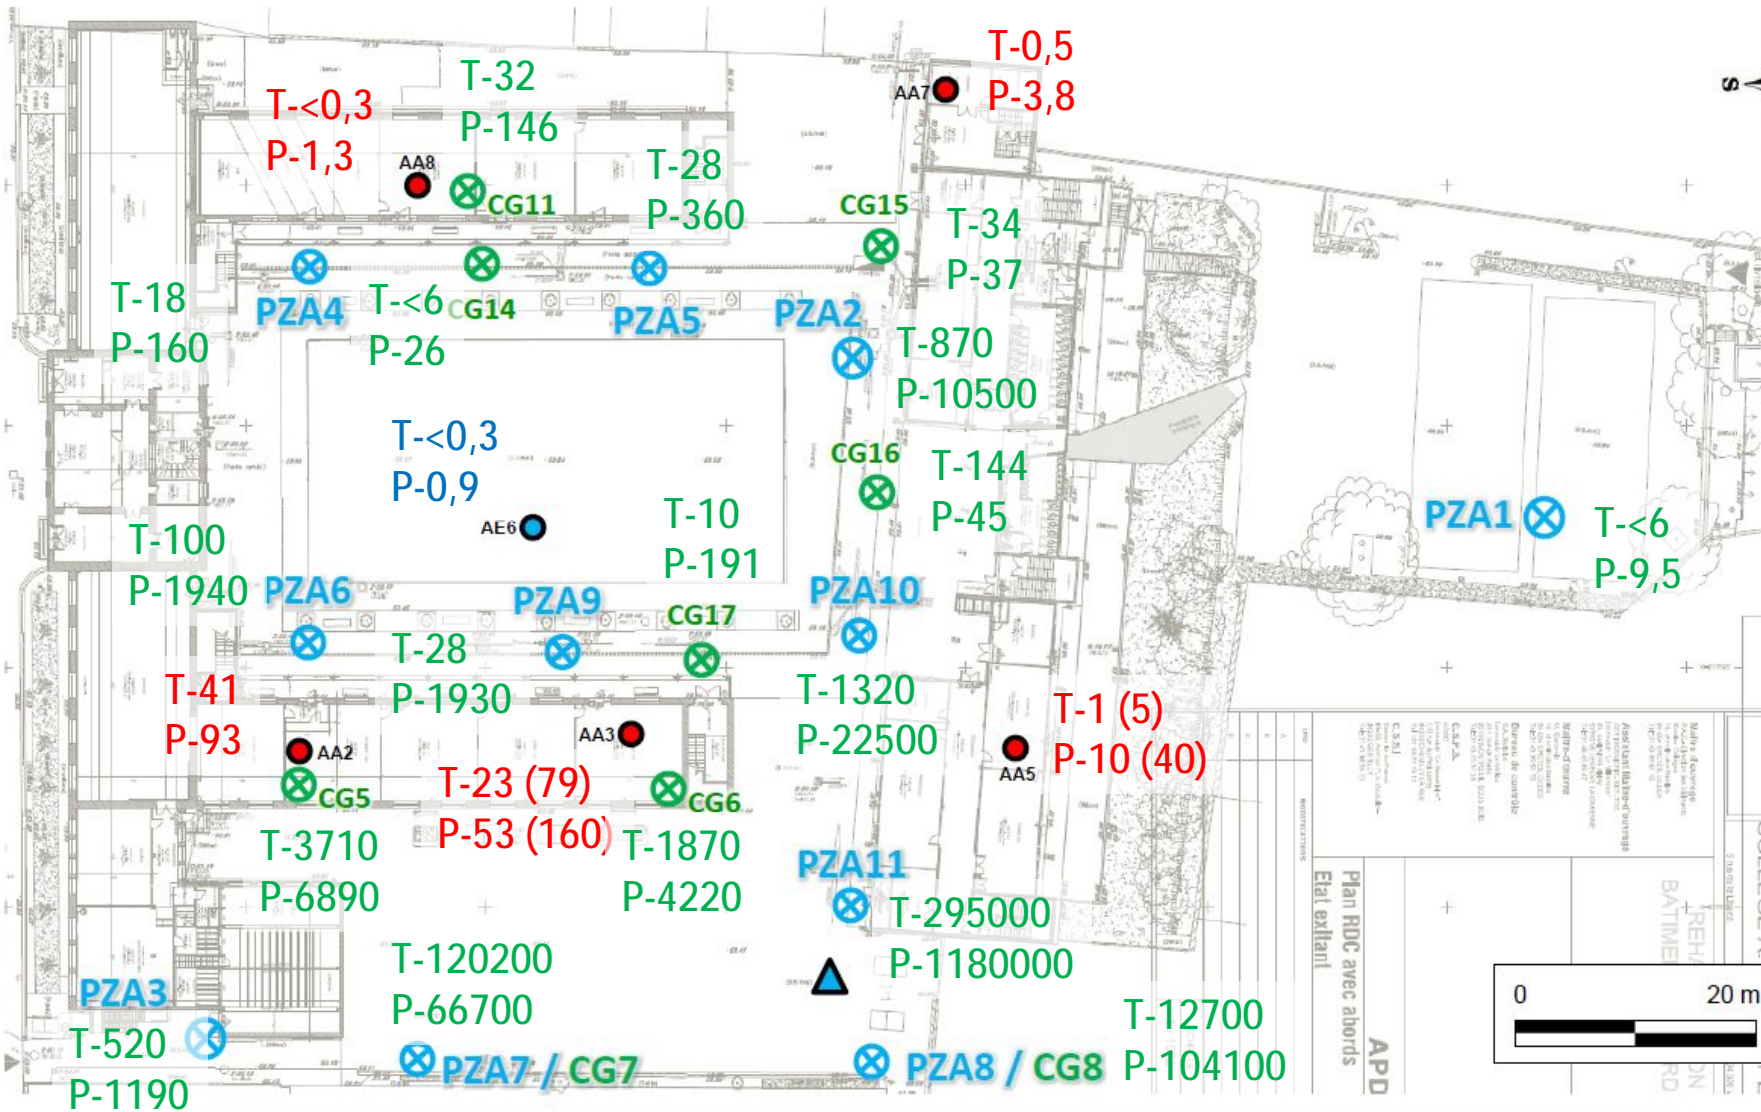

Légende

Teneurs exprimées en $\mu\text{g}/\text{m}^3$


- air intérieur
- air extérieur
- air des sols

Concentrations entre () :
prélèvement par pompage
en doublon

Campagne entre () : rappel
résultats campagne
septembre 2017

MAIRIE DE VINCENNES
 P.A.E. - DIRECTION DES BATIMENTS
 VINCENNES
 COLLEGE A
 REHABILITATION BÂTIMENT
 APD
 Plan RDC avec abords
 Etat existant



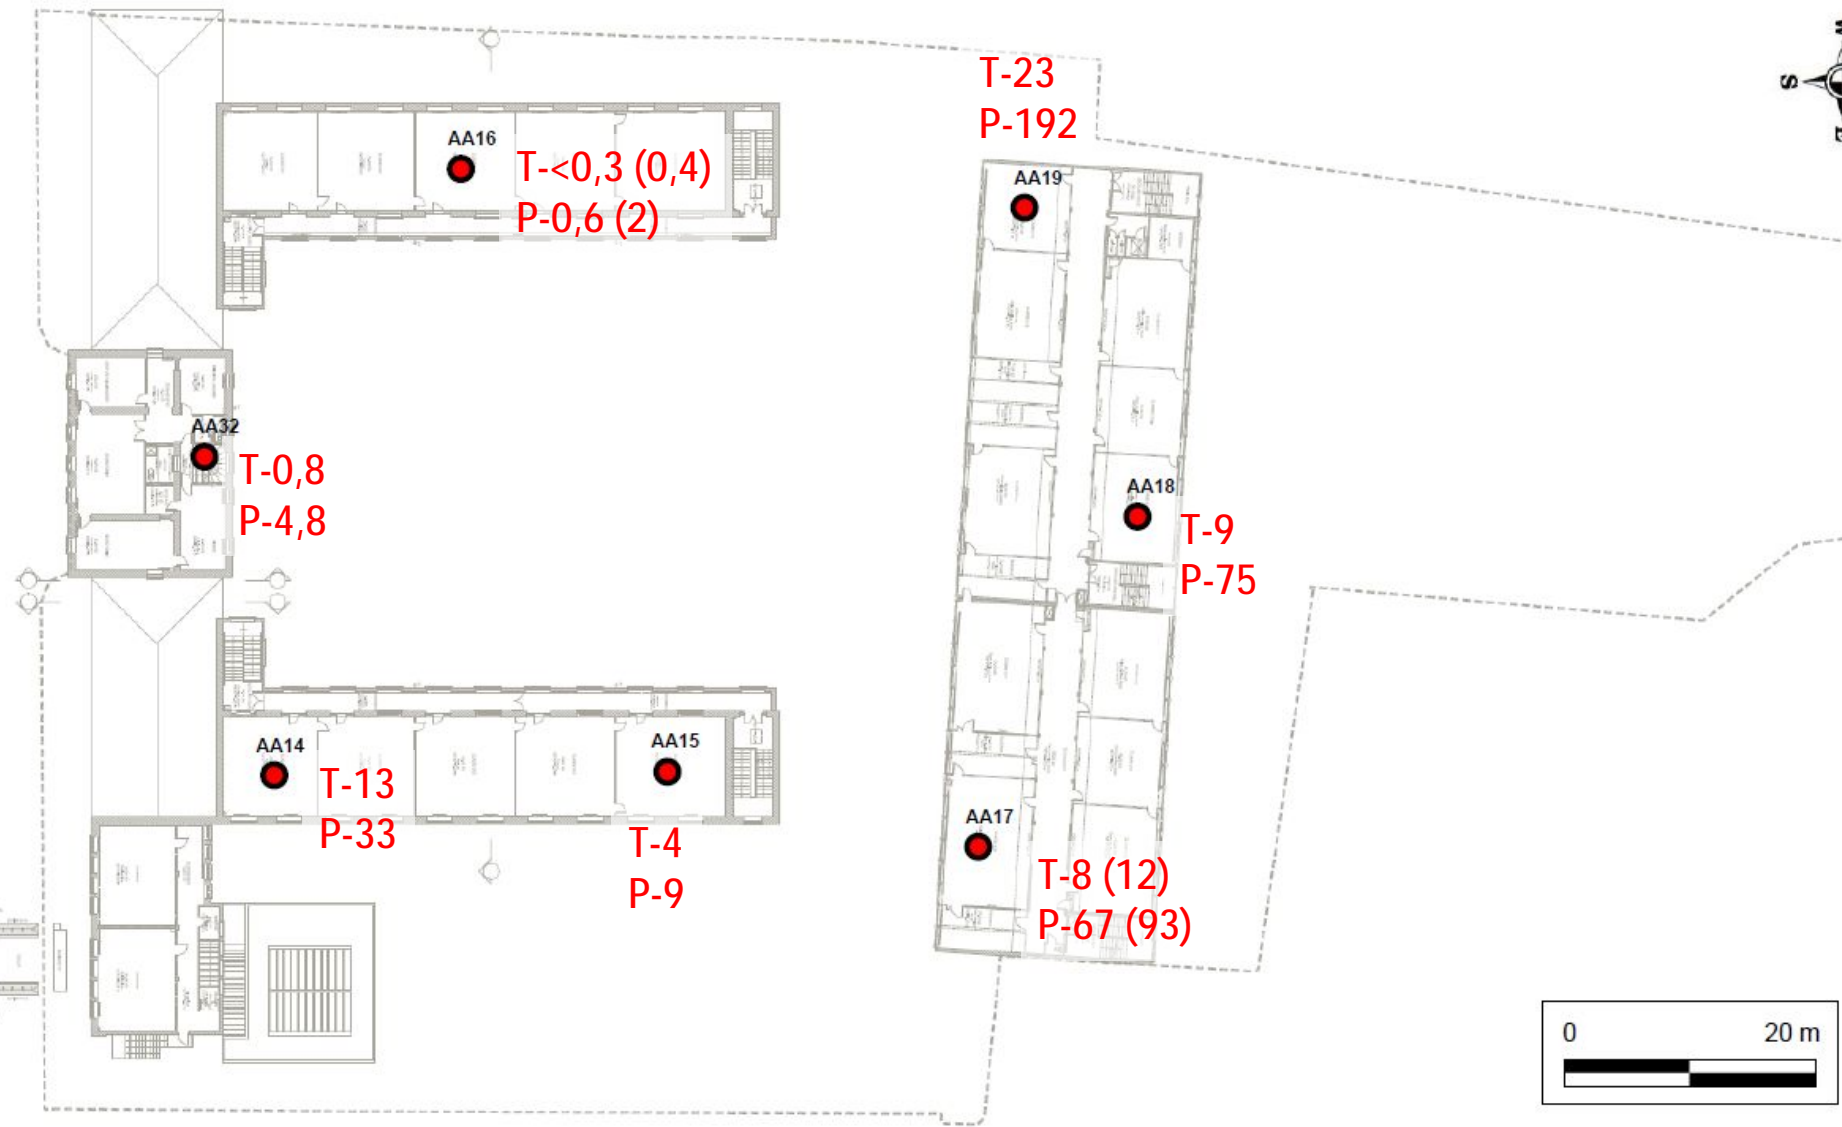


Légende

Teneurs exprimées en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

air intérieur
 air extérieur
 air des sols

Concentrations entre () :
 prélèvement par pompage
 en doublon

*Campagne entre () : rappel
 résultats campagne
 septembre 2017*




Légende

Teneurs exprimées en µg/m3


- air intérieur
- air extérieur
- air des sols

Concentrations entre () : prélèvement par pompage en doublon
Campagne entre () : rappel résultats campagne septembre 2017

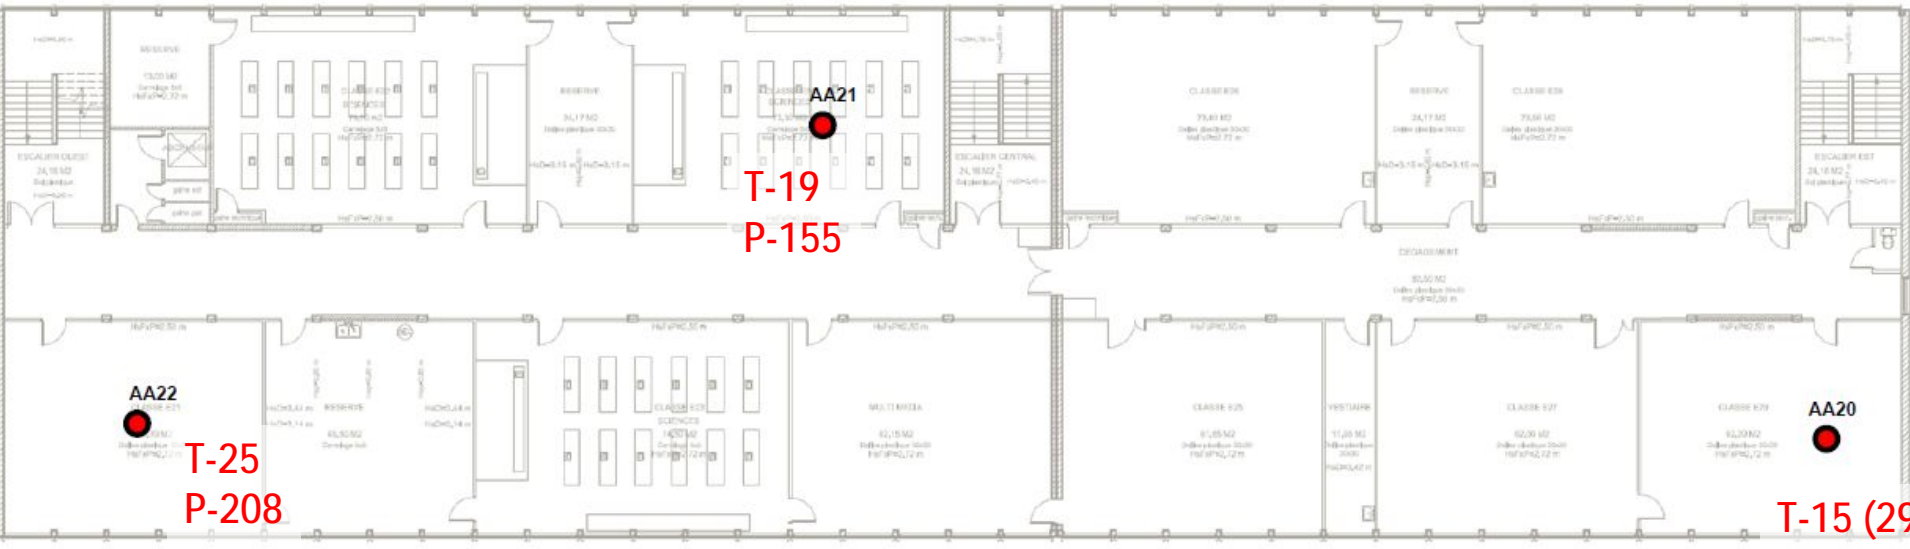



T-<0,3
P-3

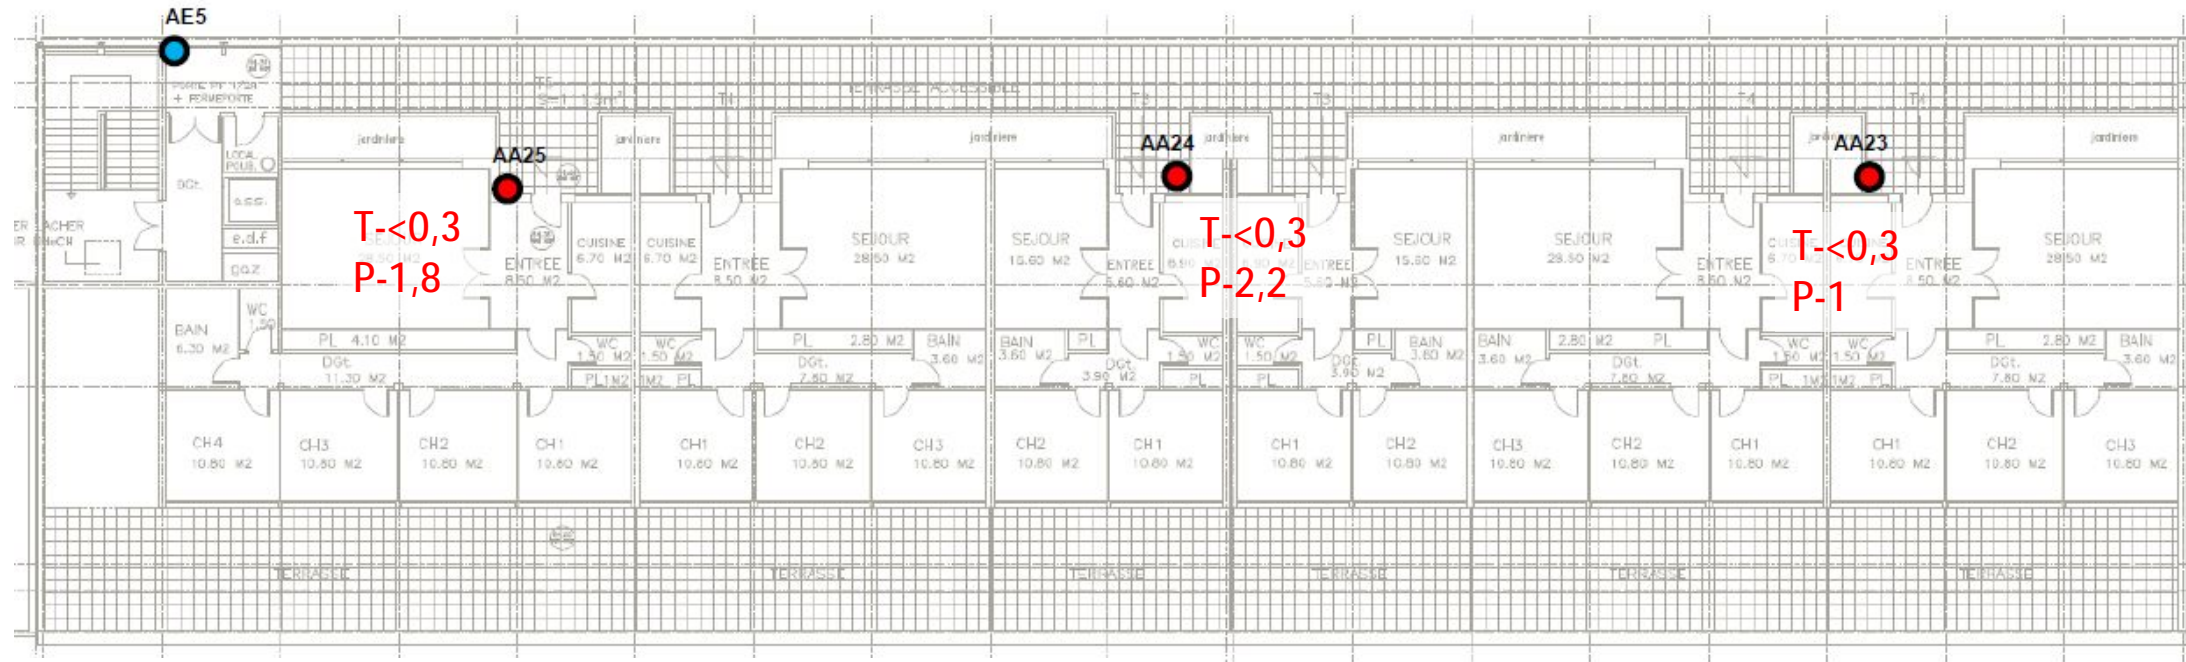

Légende

Teneurs exprimées en μg

air intérieur

air extérieur


air des sols

Concentrations entre () : prélèvement par pompage en doublon

Campagne entre () : rappel résultats campagne septembre 2017

Date : 09/11/2017

Plan d'implantation des prélèvements d'air (R+3 bâtiment E) Collège

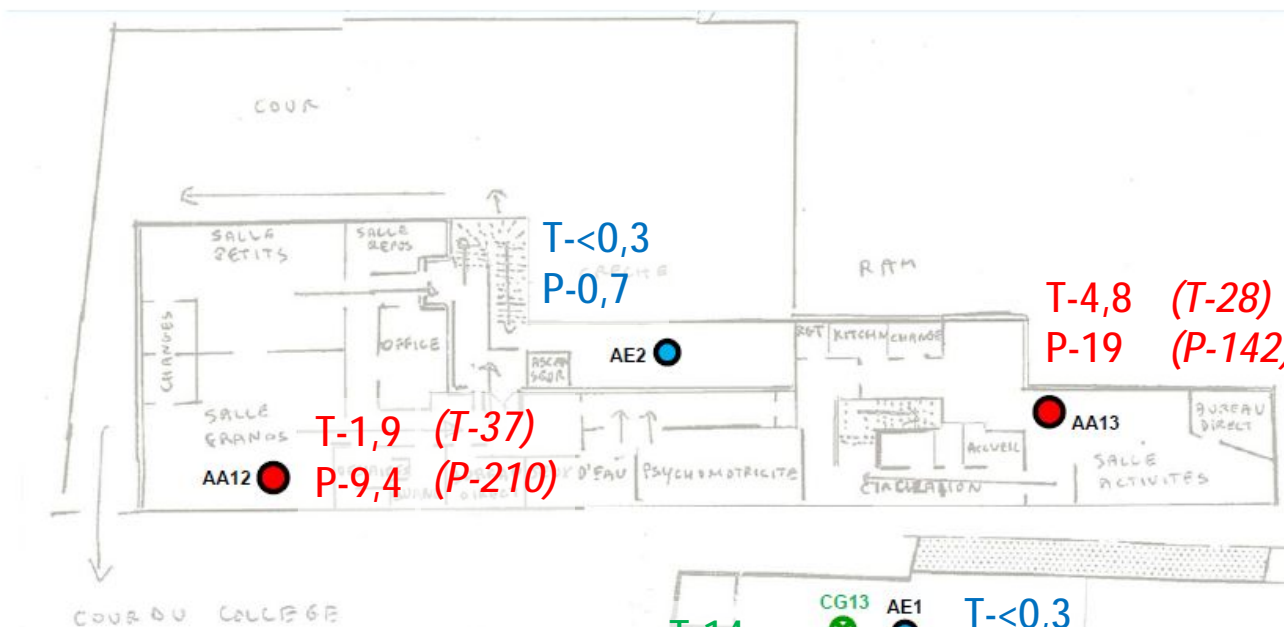


Légende

Teneurs exprimées en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

air intérieur
air extérieur
air des sols


Concentrations entre () :
prélèvement par pompage
en doublon

Campagne entre () : rappel
résultats campagne
septembre 2017

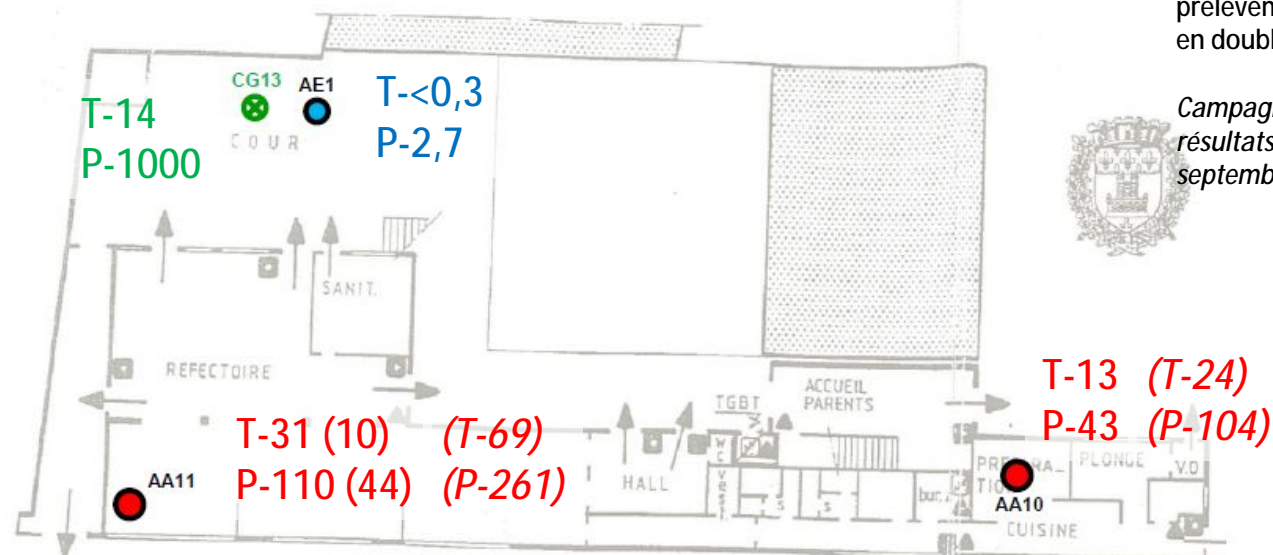


Date : 09/11/2017

Plan d'implantation des prélèvements d'air (RDC + R+1 crèche)

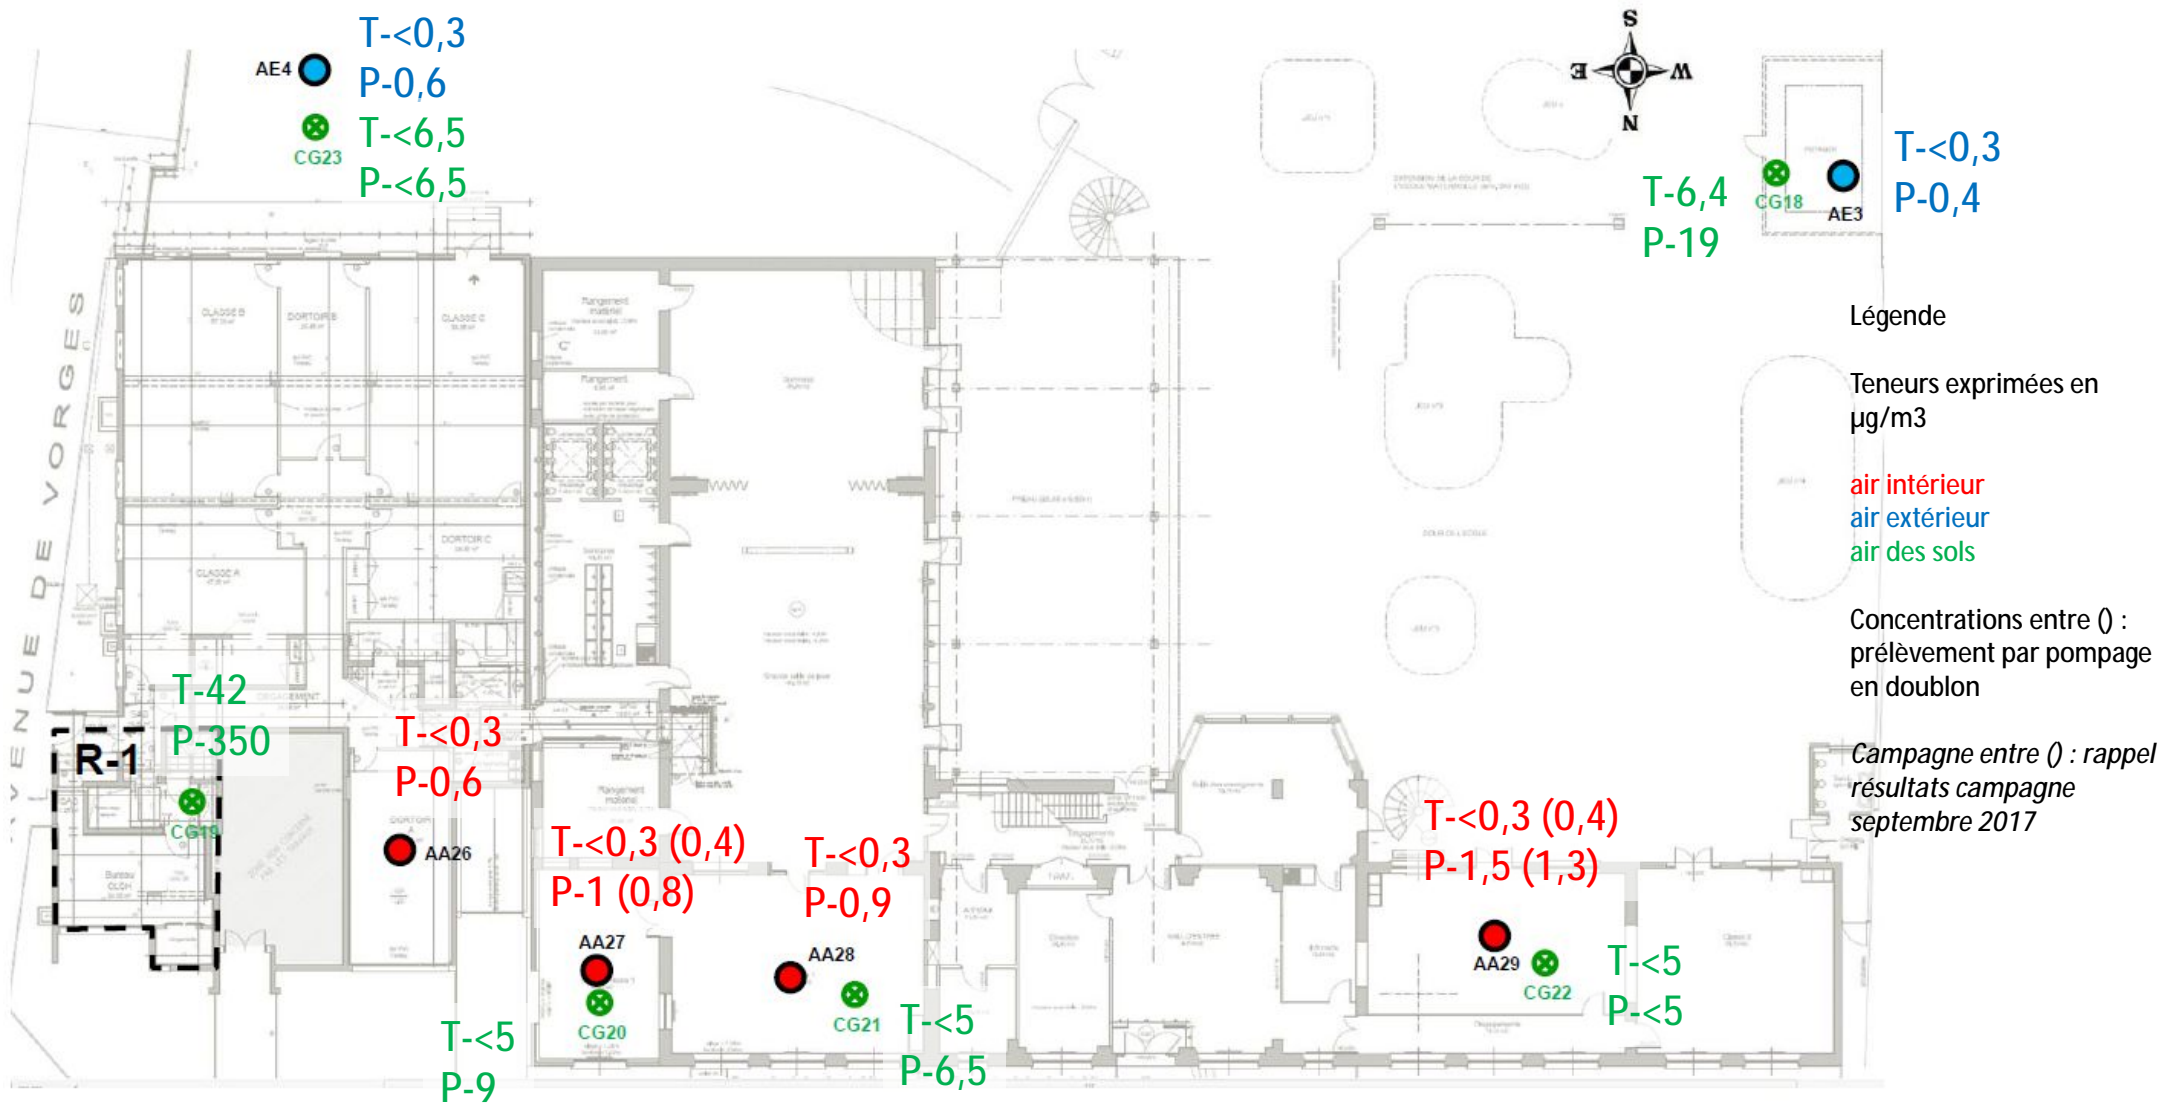

Date : 09/11/2017

Plan d'implantation des prélèvements d'air (R-1 et RDC école maternelle Nord)

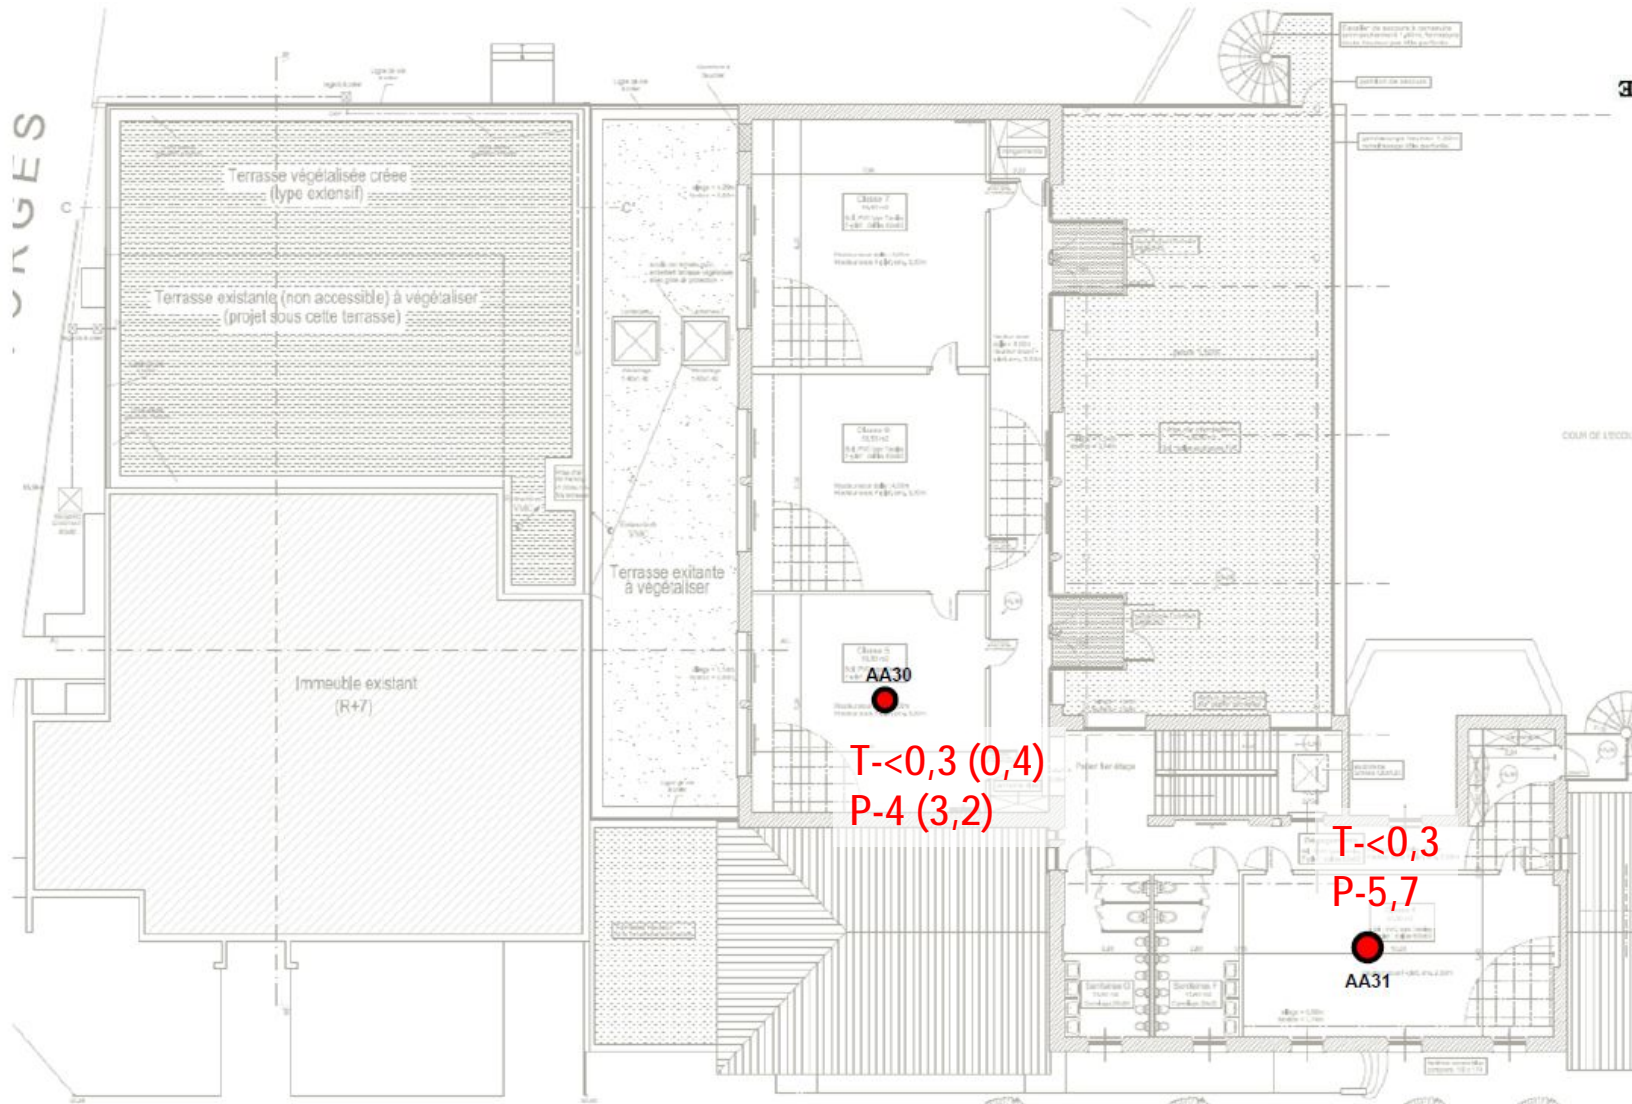

Légende

Teneurs exprimées en $\mu\text{g}/\text{m}^3$

- air intérieur
- air extérieur
- air des sols

Concentrations entre () :
prélèvement par pompage
en doublon

*Campagne entre () : rappel
résultats campagne
septembre 2017*

T-<0,3 (0,4)
P-4 (3,2)

T-<0,3
P-5,7